


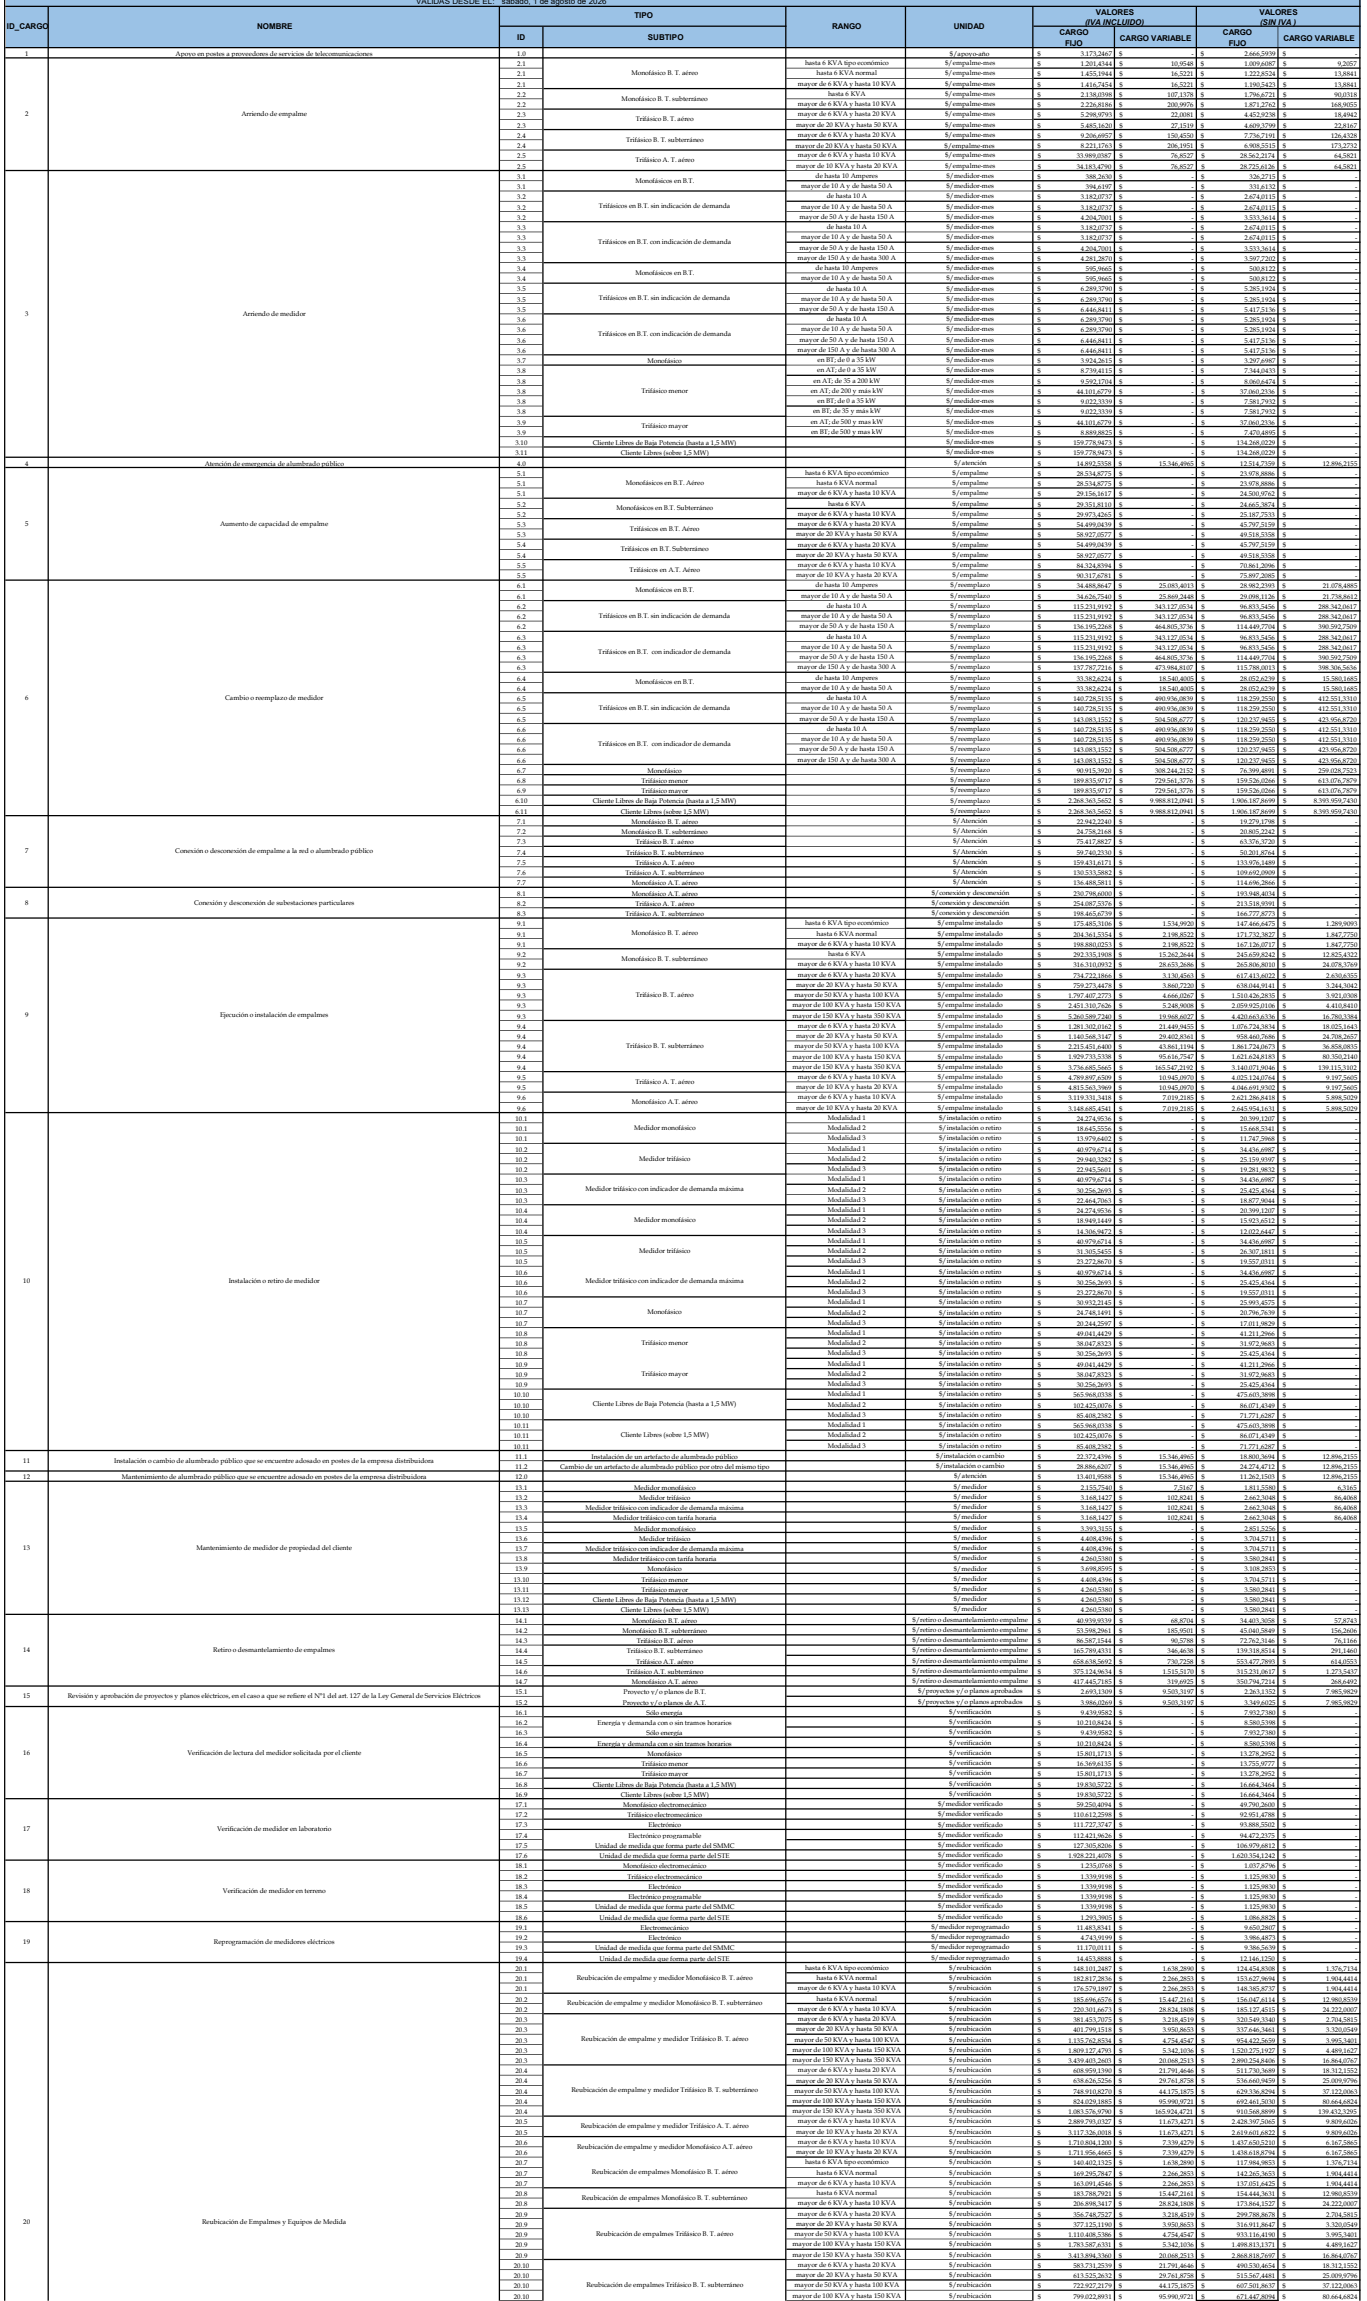

	20.10		mayor de 150 KVA y hasta 150 KVA	5/emplacación	1,658,633,994	105,524,471	-	889,608,799	139,252,625
	20.11	Reubicación de empalmes Tefalón A.T. aéreo	mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA	5/emplacación	2,853,166,734	117,476,473	-	2,387,933,700	9,809,820
	20.12	mayor de 6 KVA y hasta 20 KVA	5/emplacación	11,476,241	11,476,241	-	2,569,209,472	2,569,209,472	
	20.12	Reubicación de empalmes Tefalón A.T. aéreo	mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA	5/emplacación	1,685,976,023	72,916,675	-	415,109,447	6,167,583
	20.13	Reubicación Medidor Electroenergético monofásico	mayor de 6 KVA y hasta 20 KVA	5/emplacación	1,485,284,688	7,706,467	-	4,164,574,203	6,167,583
	20.14	Reubicación Medidor Electroenergético trifásico	mayor de 6 KVA y hasta 20 KVA	5/emplacación	45,485,468	55,113,905	-	55,113,905	-
	20.14	Reubicación Medidor Electroenergético trifásico	mayor de 6 KVA y hasta 20 KVA	5/emplacación	441,257,804	-	-	118,687,324	-
	20.15	Reubicación Medidor Electroenergético trifásico con indicador de demanda máxima	mayor de 6 KVA y hasta 20 KVA	5/emplacación	441,257,804	-	-	118,687,324	-
	20.16	Reubicación Medidor Electroenergético monofásico	mayor de 6 KVA y hasta 20 KVA	5/emplacación	65,585,468	-	-	55,113,905	-
	20.17	Reubicación Medidor Electroenergético trifásico	mayor de 6 KVA y hasta 20 KVA	5/emplacación	441,257,804	-	-	118,687,324	-
	20.18	Reubicación Medidor Electroenergético trifásico con indicador de demanda máxima	mayor de 6 KVA y hasta 20 KVA	5/emplacación	441,257,804	-	-	118,687,324	-
	20.19	Reubicación Medidor SMDM Trifásico	mayor de 6 KVA y hasta 20 KVA	5/emplacación	497,231,712	-	-	28,599,8078	-
	20.20	Reubicación Medidor SMDM Trifásico menor	mayor de 6 KVA y hasta 20 KVA	5/emplacación	444,866,056	-	-	131,248,818	-
	20.21	Reubicación Medidor SMDM Trifásico mayor	mayor de 6 KVA y hasta 20 KVA	5/emplacación	444,866,056	-	-	131,248,818	-
	20.22	Reubicación Medidor STE Cliente Línea de Alta Potencia (hasta 1.5 MW)	mayor de 6 KVA y hasta 20 KVA	5/emplacación	786,551,699	-	-	641,119,240	-
	20.23	Reubicación Medidor STE Cliente Línea (sobre 1.5 MW)	mayor de 6 KVA y hasta 20 KVA	5/emplacación	786,551,699	-	-	641,119,240	-
21	21.1	Cambio de una acometida por concreto a concreto	mayor de 6 KVA y hasta 20 KVA	5/emplacación	44,652,831	2,680,427	-	37,778,123	2,420,401
	21.2	Cambio de una acometida por concreto a concreto	mayor de 6 KVA y hasta 20 KVA	5/emplacación	44,652,831	2,680,427	-	37,778,123	2,420,401
	21.3	Cambio de una acometida por concreto a concreto	hasta 6 KVA tipo convencional	5/emplacación reparado	13,688,826	257,3015	-	26,797,4055	257,9904
	21.4	Monofásico B.T. aéreo	mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA	5/emplacación reparado	30,107,764	-	-	31,075,448	-
	21.5	Monofásico B.T. aéreo	mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA	5/emplacación reparado	30,107,764	1,106,251	-	31,075,448	1,103,144
	21.6	Monofásico B.T. subterráneo	mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA	5/emplacación reparado	441,669,570	231,676	-	119,010,138	179,0535
	21.7	Monofásico B.T. subterráneo	mayor de 6 KVA y hasta 10 KVA	5/emplacación reparado	236,400,027	231,676	-	119,010,138	179,0535
	21.8	Monofásico B.T. subterráneo	mayor de 6 KVA y hasta 20 KVA	5/emplacación reparado	139,527,863	45,842	-	117,236,288	55,297
	21.9	Monofásico B.T. subterráneo	mayor de 6 KVA y hasta 20 KVA	5/emplacación reparado	131,429,764	45,842	-	117,236,288	55,297
	21.10	Monofásico B.T. subterráneo	mayor de 6 KVA y hasta 20 KVA	5/emplacación reparado	131,429,764	45,842	-	117,236,288	55,297
22	22.1	Reparación de empalmes	mayor de 150 KVA y hasta 150 KVA	5/emplacación reparado	201,828,111	62,882	-	675,959,655	55,297
	22.2	Reparación de empalmes	mayor de 20 KVA y hasta 20 KVA	5/emplacación reparado	201,828,111	62,882	-	675,959,655	55,297
	22.3	Reparación de empalmes	mayor de 20 KVA y hasta 20 KVA	5/emplacación reparado	201,828,111	62,882	-	675,959,655	55,297
	22.4	Reparación de empalmes	mayor de 20 KVA y hasta 20 KVA	5/emplacación reparado	201,828,111	62,882	-	675,959,655	55,297
	22.5	Reparación de empalmes	mayor de 20 KVA y hasta 20 KVA	5/emplacación reparado	201,828,111	62,882	-	675,959,655	55,297
	22.6	Reparación de empalmes	mayor de 20 KVA y hasta 20 KVA	5/emplacación reparado	201,828,111	62,882	-	675,959,655	55,297
	22.7	Reparación de empalmes	mayor de 20 KVA y hasta 20 KVA	5/emplacación reparado	201,828,111	62,882	-	675,959,655	55,297
	22.8	Reparación de empalmes	mayor de 20 KVA y hasta 20 KVA	5/emplacación reparado	201,828,111	62,882	-	675,959,655	55,297
	22.9	Reparación de empalmes	mayor de 20 KVA y hasta 20 KVA	5/emplacación reparado	201,828,111	62,882	-	675,959,655	55,297
	22.10	Reparación de empalmes	mayor de 20 KVA y hasta 20 KVA	5/emplacación reparado	201,828,111	62,882	-	675,959,655	55,297
23	23.1	Reparación de empalmes	mayor de 150 KVA y hasta 150 KVA	5/emplacación reparado	201,828,111	62,882	-	675,959,655	55,297
	23.2	Reparación de empalmes	mayor de 20 KVA y hasta 20 KVA	5/emplacación reparado	201,828,111	62,882	-	675,959,655	55,297
	23.3	Reparación de empalmes	mayor de 20 KVA y hasta 20 KVA	5/emplacación reparado	201,828,111	62,882	-	675,959,655	55,297
	23.4	Reparación de empalmes	mayor de 20 KVA y hasta 20 KVA	5/emplacación reparado	201,828,111	62,882	-	675,959,655	55,297
	23.5	Reparación de empalmes	mayor de 20 KVA y hasta 20 KVA	5/emplacación reparado	201,828,111	62,882	-	675,959,655	55,297
	23.6	Reparación de empalmes	mayor de 20 KVA y hasta 20 KVA	5/emplacación reparado	201,828,111	62,882	-	675,959,655	55,297
	23.7	Reparación de empalmes	mayor de 20 KVA y hasta 20 KVA	5/emplacación reparado	201,828,111	62,882	-	675,959,655	55,297
	23.8	Reparación de empalmes	mayor de 20 KVA y hasta 20 KVA	5/emplacación reparado	201,828,111	62,882	-	675,959,655	55,297
	23.9	Reparación de empalmes	mayor de 20 KVA y hasta 20 KVA	5/emplacación reparado	201,828,111	62,882	-	675,959,655	55,297
	23.10	Reparación de empalmes	mayor de 20 KVA y hasta 20 KVA	5/emplacación reparado	201,828,111	62,882	-	675,959,655	55,297
24	24.1	Reparación de empalmes	mayor de 150 KVA y hasta 150 KVA	5/emplacación reparado	201,828,111	62,882	-	675,959,655	55,297
	24.2	Reparación de empalmes	mayor de 20 KVA y hasta 20 KVA	5/emplacación reparado	201,828,111	62,882	-	675,959,655	55,297
	24.3	Reparación de empalmes	mayor de 20 KVA y hasta 20 KVA	5/emplacación reparado	201,828,111	62,882	-	675,959,655	55,297
	24.4	Reparación de empalmes	mayor de 20 KVA y hasta 20 KVA	5/emplacación reparado	201,828,111	62,882	-	675,959,655	55,297
	24.5	Reparación de empalmes	mayor de 20 KVA y hasta 20 KVA	5/emplacación reparado	201,828,111	62,882	-	675,959,655	55,297
	24.6	Reparación de empalmes	mayor de 20 KVA y hasta 20 KVA	5/emplacación reparado	201,828,111	62,882	-	675,959,655	55,297
	24.7	Reparación de empalmes	mayor de 20 KVA y hasta 20 KVA	5/emplacación reparado	201,828,111	62,882	-	675,959,655	55,297
	24.8	Reparación de empalmes	mayor de 20 KVA y hasta 20 KVA	5/emplacación reparado	201,828,111	62,882	-	675,959,655	55,297
	24.9	Reparación de empalmes	mayor de 20 KVA y hasta 20 KVA	5/emplacación reparado	201,828,111	62,882	-	675,959,655	55,297
	24.10	Reparación de empalmes	mayor de 20 KVA y hasta 20 KVA	5/emplacación reparado	201,828,111	62,882	-	675,959,655	55,297

COOPERATIVA ELECTRICA CHARUUL LTD. - www.coelcha.cl - coelcha@coelcha.cl

Oficina Central: Osvaldo Cruz Muñoz 160 Monte Aguilas, Cabrería - Fono 800 123 995

Subgerencia Comercial y Regulación: Analía Pinto 570 Cabrería